

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 26 » апреля 2019 г.

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 343

По адресу/адресам: 443112, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий,  
ул. Парижской Коммуны, 5 А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 25.03.2019 года № 343 начальника  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области  
(главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) А.С. Мамыкина

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,  
общеобразовательного учреждения «Школа № 27» г.о. Самара (далее – МБОУ «Школа № 27» г.о.  
Самара)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня \ 6 часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Уведомлен по E-mail  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мыкольников Павел Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Самара по  
пожарному надзору)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ловичко Константин Евгеньевич - директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;

характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Устройства для samozакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (лестничная клетка спортзала, лестничная клетка левого и правого крыла, центральная лестничная клетка)	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
2.	Горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств менее 0,5 м (коридор корпуса № 1, тамбур эвакуационного выхода корпуса № 1, коридор ведущий в столовую, тренерская, кабинет логопеда, раздевалка девочек, раздевалка мальчиков, склад спортивного инвентаря, столовая, тамбур эвакуационного выхода из зала столовой, склад столовой, коридор 1, 2, 3, 4 этажей корпуса № 2, коридор в спортзал, кабинеты корпуса № 1 №№ 211, 212, 214; гардероб для начальных классов, гардероб средней школы, помещение пункта охраны, эвакуационный выход левого крыла, кабинеты корпуса № 2 №№ 101, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, помещение музея)	п. 2 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании"; п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
3.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в кабинетах №№ 204, 211 менее 0,7 м.	Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании" ст. 46 п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
4.	В тамбуре эвакуационного выхода, из зала столовой, отсутствуют технические средства пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация), в соответствии с положениями: СП 5.13130.2009.	ст.4; ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 5.13130.2009 п. 1.2; приложение А, п. 4А; п. А10; Таблица А3	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
5.	В помещении бытовки (дальняя комната) отсутствуют технические средства пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация), в соответствии с положениями СП 5.13130.2009.	ст.4; ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 5.13130.2009 п. 1.2; приложение А, п. 4А; п. А10; Таблица А3	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
6.	В кабинете № 407 для формирования команды управления автоматической пожарной сигнализации, установлено менее трех пожарных извещателей	ст.4; ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 5.13130.2009 п. 14.3	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
7.	Между маршами лестниц лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.	п. 8.9 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
8.	Руководитель организации не обеспечивает проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (выход в чердачные помещения из коридора четвертого этажа).	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
9.	Допускается устраивать в лестничной клетке (корпус № 1) кладовую спортивного инвентаря	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
10.	Части здания, сооружения, а также помещения различных классов функциональной пожарной	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях	Лицо, ответственное за

	опасности (Ф4.1 от Ф5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (складское помещение спортзала).	пожарной безопасности", Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2, п.6.2.10 Свод правил «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
11.	Части здания, сооружения, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф4.1 от Ф2.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (помещение музея).	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2, п.6.2.10 Свод правил «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
12.	Части здания, сооружения, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф4.1 от Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (лабораторные помещения кабинетов физики, химии).	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2, п.6.2.10 Свод правил «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара
13.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см (переход из лестничной площадки в коридор корпуса № 1)	п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание №343/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы Мыкольников П.В.

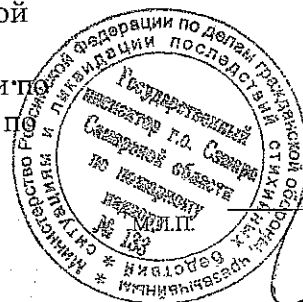


«26» апреля 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) [Подпись] 28.06.2019 (подпись)

« 26 » апреля 2019 г.

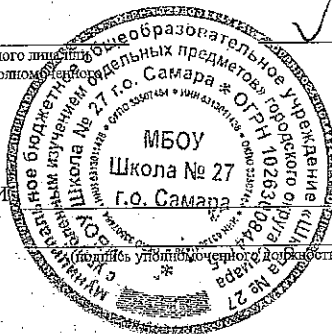

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

Получено 28 июня 2019г. [Подпись] = К.Е. Лобачев =  
Директор МБОУ Школа № 27